


开关柜布置序号	AH1	AH2	AH3	AH4	AH5
开关柜方案号	XGN2-12(Z)-06	XGN2-12-44	XGN2-12(Z)-06	XGN2-12(Z)-03	XGN2-12(Z)-03
一次线路方案图					
	用	途	电 源 进 线 柜	计 量 柜	电 压 互 感 器 柜
	名	称	规 格 型 号	规 格 型 号	规 格 型 号
	柜内主要元件	隔离开关	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000
		隔离开关	DN30-10/1000		
		真空断路器	ZN28A-10/1250		ZN28A-10/1250
		电流互感器	LA-10 0.5/B级 100/5A	LZZJ-10 0.2级 100/5A	LA-10 0.5/B级 75/5A
		电压互感器		JDZ-10 0.2/0.2级 10/0.1kV	JDZ-10 0.5级 10/0.1kV
		避雷器	HY5W-12.7/40	HY5W-12.7/40	HY5W-12.7/40
		熔断器		RN6-10/0.5A	RN6-10/0.5A
		带电显示器	GNS2-10		GNS2-10
		低压断路器			
柜宽	1100	1100	1100	1100	1100
备 注	一期	一期	一期	一期	一期

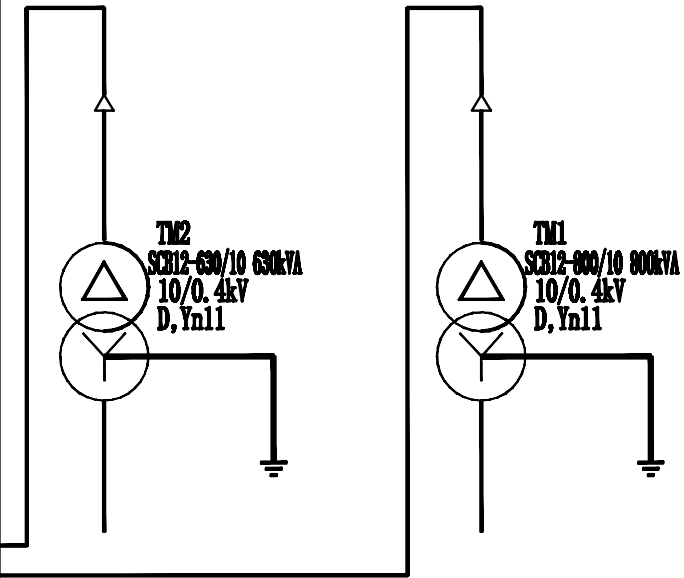

注:二次回路按标准配。

高压系统图

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程		
设 计	董 旭	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 北线泵站高压系统图		图 号	P4-S1-1-59-1
复 核	张 子 衡			比例尺	示意
专业审核	李 士 强			日 期	2020.07
总体审定	李 铁 松			第 1 张 共 1 张	