



配电室照明平面图 1:100

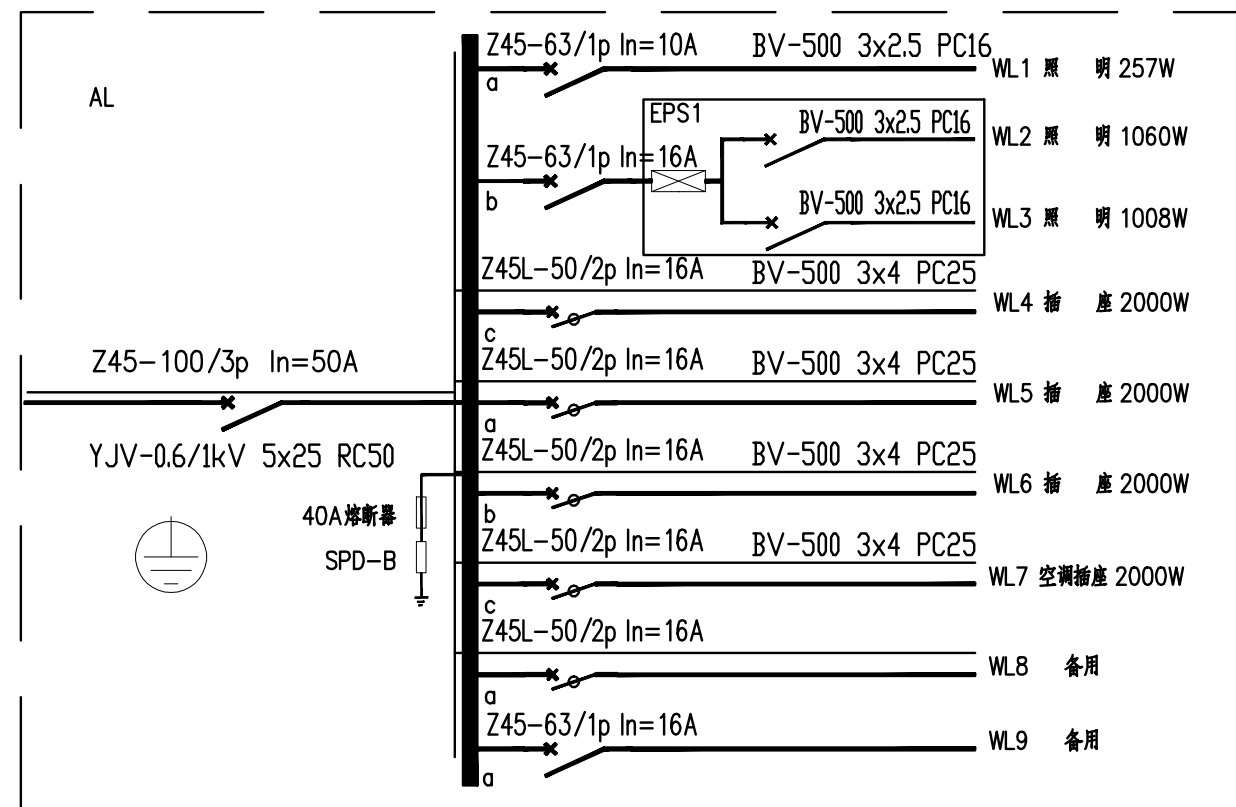

附属用房照明系统图

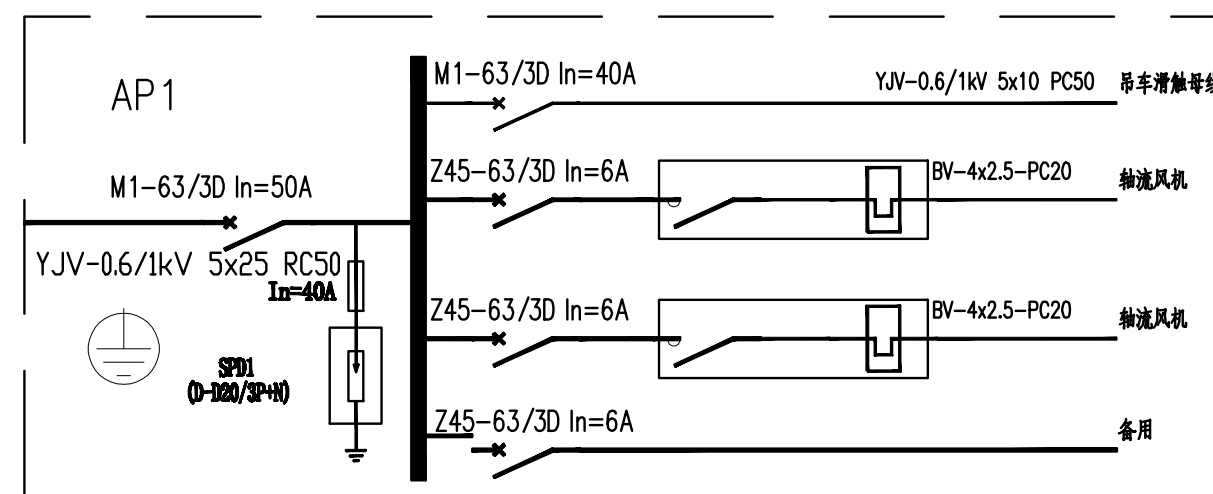

AP1系统图

说明:

- 1、插座回路的自动空气开关采用漏电保护型, 额定漏电流为: 30 毫安。
- 2、卫生间吸顶灯采用防水型, 插座采用防水防溅型。
- 3、储油间吸顶灯采用防爆型。

11	导线	BV-500 3x2.5	米	216	
10	导线	BV-500 3x4	米	186	
9	空调插座	250V-16A	个	1	
8	带接地插孔的二三联插座	250V-10A	个	21	
7	暗装双联开关	250V-10A	个	2	
6	暗装单联开关	250V-10A	个	20	
5	防爆灯	1X30W	个	1	
4	弯灯	GC1-E50° JLZ 1X70W	个	10	
3	吸顶灯	GC9-C 1X11W	个	7	
2	壁灯	DULUXSTAR CL 1X20W	个	9	
1	日光灯	Y01-YZ40RR 2X36W	个	19	
序号	名 称	型号、规格	单位	数量	备 注

设备、器材表

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程		
设 计	曹 强	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 南线泵站照明平面图、照明系统图		图 号	P4-S1-1-117-1
复 核	张子静			比例尺	1:1
专业审核	李 强			日 期	2020.07
院 审 定	李 强			第 1 张 共 1 张	