



照明平面图 1:100

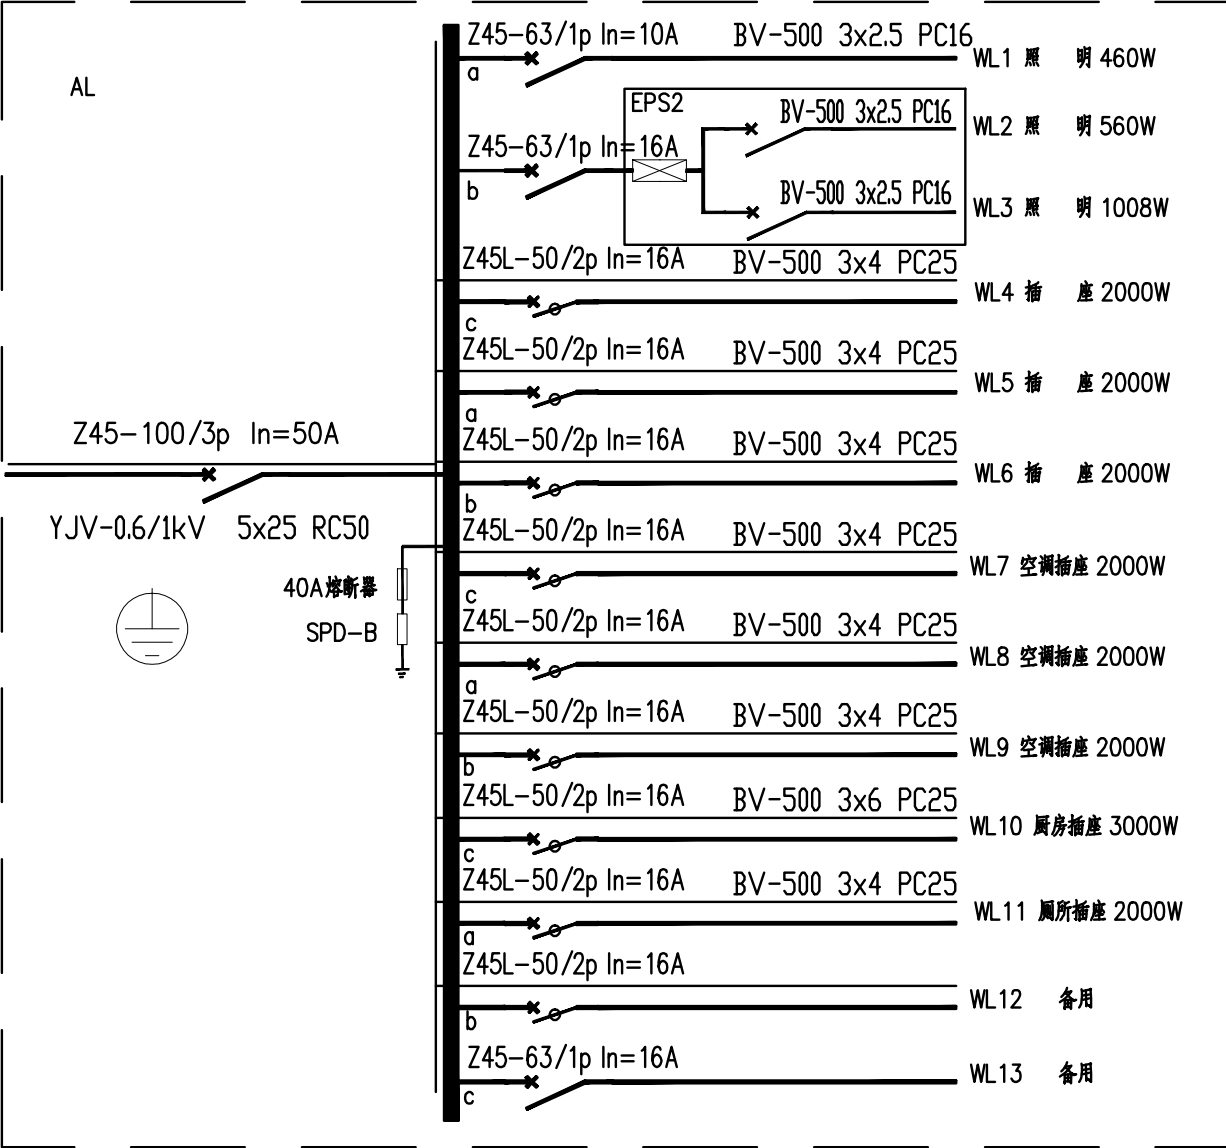

照明系统图

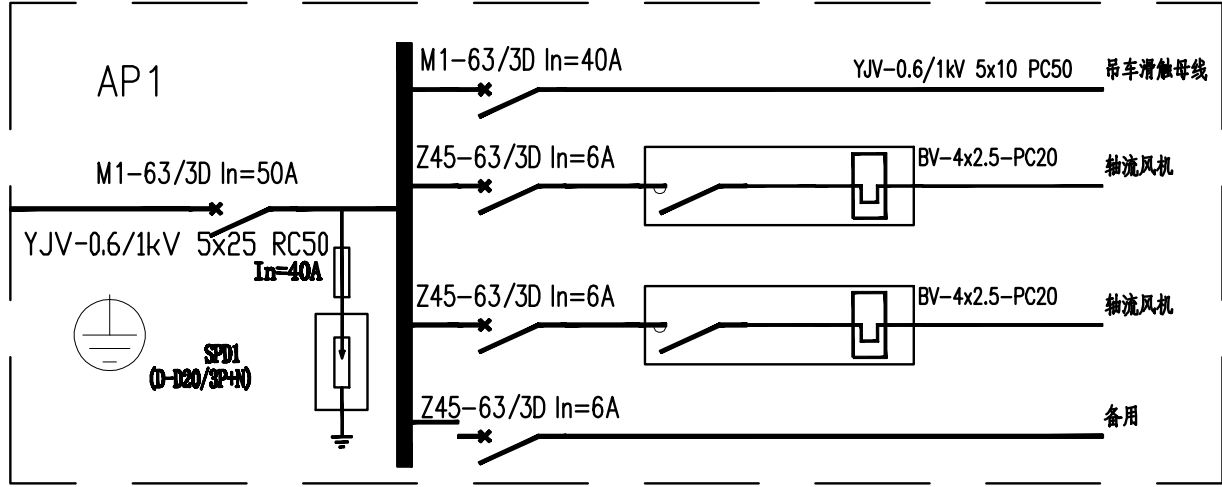

AP1系统图

- 说明:
- 插座回路的自动空气开关采用漏电保护型, 额定漏电流为: 30毫安。
 - 卫生间吸顶灯采用防水型, 插座采用防水防溅型。
 - 储油间吸顶灯采用防爆型。

15	导线	BV-500 3x2.5	米	252	
14	导线	BV-500 3x4	米	324	
13	厨房插座	250V-16A	个	3	
12	厕所插座	250V-16A	个	1	
11	空调插座	250V-16A	个	3	
10	带接地插孔的二三级插座	250V-10A	个	24	
9	暗装双极开关	250V-10A	个	3	
8	暗装单极开关	250V-10A	个	22	
7	防爆灯	1X30W	个	1	
6	雾灯	GC1-E50°JLZ 1X70W	个	8	
5	吸顶灯	GC9-C 1X23W	个	2	
4	吸顶灯	GC9-C 1X11W	个	10	
3	壁灯	DULUXSTAR CL 1X20W	个	8	
2	日光灯	Y01-YZ40RR 2X36W	个	14	
1	日光灯	Y01-YZ40RR 1X36W	个	4	
序号	名 称	型号、规格	单位	数量	备 注

设备、器材表

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程		
设 计	曹 强	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 北线泵站照明平面图、照明系统图		图 号	P4-S1-1-57-1
复 核	张子静			比例尺	1:1
专业审核	李 强			日 期	2020.07
院 审 定	李 强			第 1 张 共 1 张	