


开关柜布置序号		AH1	AH2	AH3	AH4	AH5	AH6
开关柜方案号		XGN2-12(Z)-06	XGN2-12-44	XGN2-12(Z)-06	XGN2-12(Z)-03	XGN2-12(Z)-03	XGN2-12(Z)-03
一次线路方案图							
		用途					
		名称					
		规格型号					
		规格型号					
		规格型号					
		规格型号					
		规格型号					
		规格型号					
		规格型号					
用		电源进线柜	计 量 柜	电 压 互 感 器 柜	变 压 器 馈 电 柜	变 压 器 馈 电 柜	变 压 器 馈 电 柜
柜内主要元件	名 称	规格型号	规格型号	规格型号	规格型号	规格型号	规格型号
	隔离开关	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000	DN30-10D/1000
	隔离开关	DN30-10/1000					
	真空断路器	ZN28A-10/1250			ZN28A-10/1250	ZN28A-10/1250	ZN28A-10/1250
	电流互感器	LA-10 0.5/B级 400/5 A	LZZJ-10 0.2级 400/5 A		LA-10 0.5/B级 150/5A	LA-10 0.5/B级 150/5A	LA-10 0.5/B级 150/5A
	电压互感器		JDZ-10 0.2/0.2级 10/0.1KV	JDZ-10 0.5级 10/0.1KV			
	避雷器	HY5W-12.7/40		HY5W-12.7/40	HY5W-12.7/40	HY5W-12.7/40	HY5W-12.7/40
	熔断器		RN6-10/0.5A	RN6-10/0.5A			
	带电显示器	GNS2-10			GNS2-10	GNS2-10	GNS2-10
	低压断路器						
柜 宽		1100	1100	1100	1100	1100	1100
备 注		一期	一期	一期	一期	二期	一期

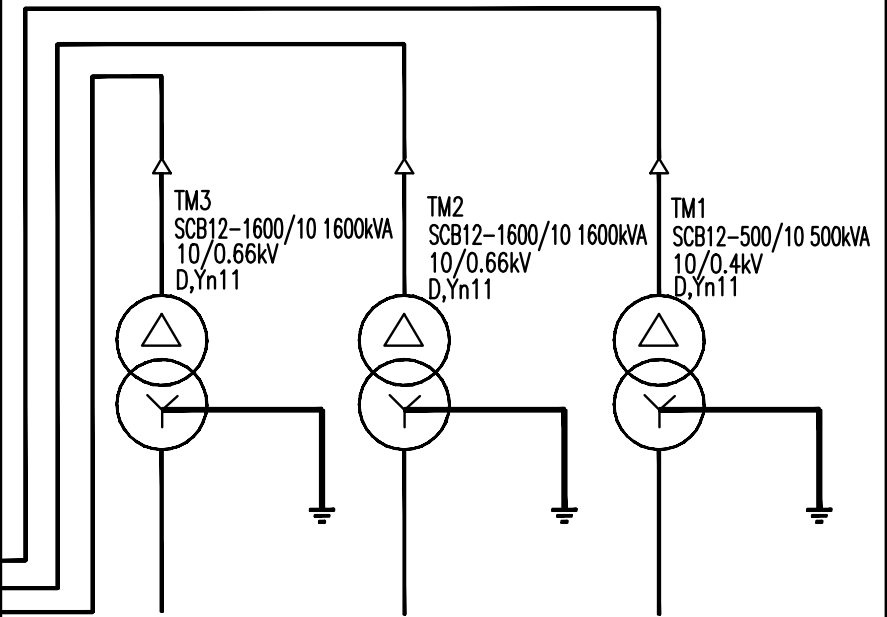

注:二次回路按标准配。

高压系统图

中铁工程设计咨询集团有限公司		工程名称	保定市乐凯大街南延工程	
设 计	董 旭	施工图设计 排水工程 金线河雨水泵站 南线泵站高压系统图	图 号	P4-S1-1-119-1
复 核	张 子 衡		比例尺	示意
专业审核	李 士 强		日 期	2020.07
总体审定	李 铁 柱		第 1 张 共 1 张	